


Verteilersäule A340 2010/278

583(B) x 2010(H) x 277,5(T)
RAL7035
IP44

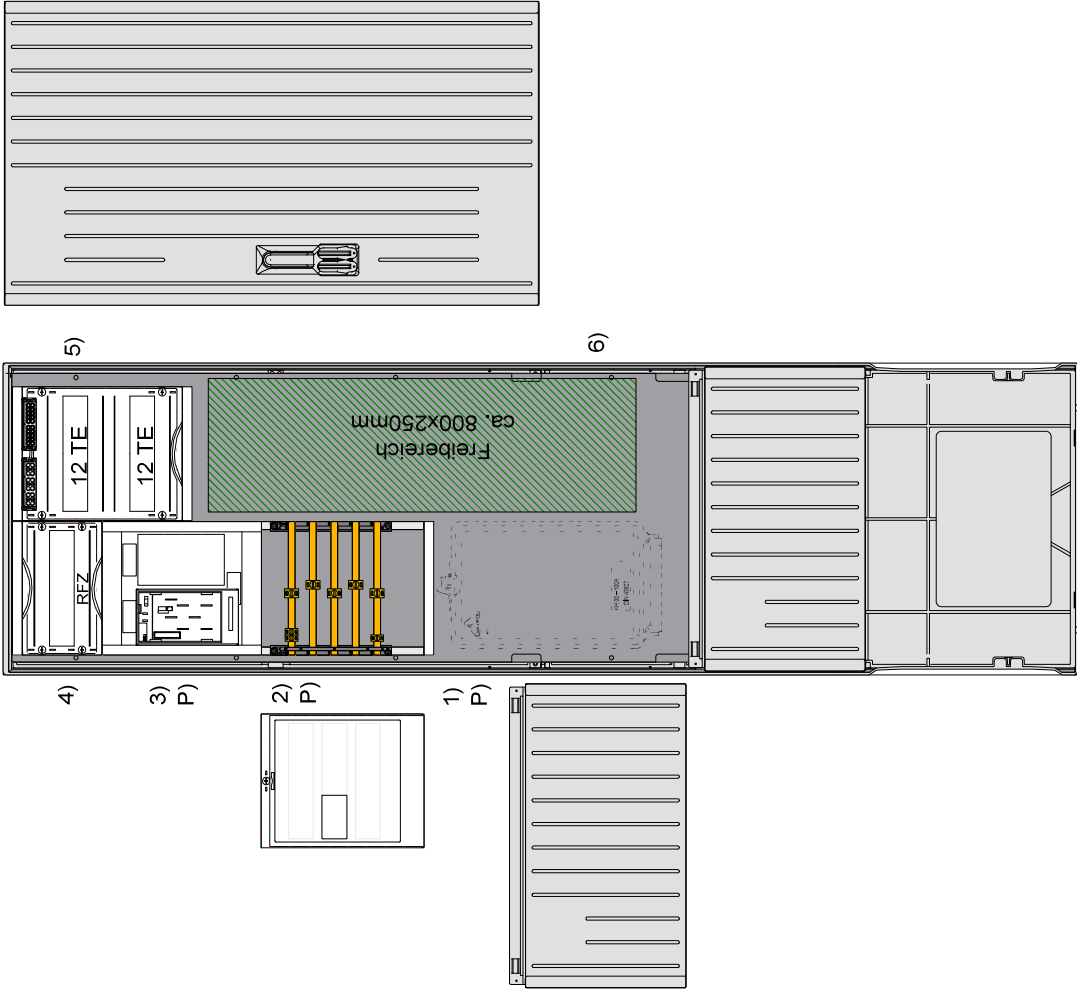

Legende

- Doppelschloss inkl. 1 Zylinder eingebaut
Schutzklasse II
TN-C-S-System
- 1) Montagevorrichtung für
Hausanschlusskasten NH00/3
- 2) Anschlussraum 5x Sammelschienen mit:
Anschlussklemmen, Vorb. für 1x SH-Schalter
Abdeckung mit Ausschnitt für 1x SH-Schalter
- 3) Zählerplatte für BKE-I 300x250mm ohne Haube
- 4) Anschlussraum 150x250mm
- 5) Anschlussraum 300x250mm mit:
Hauptleitungsklemme 5-polig 25mm² isoliert
keine weiteren Einbauten vorhanden!
Aufnahmeelement 20x250mm mit Membranflansch
- 6) Freibereich (Leerplatz) ca.800x250mm für Nachrüstung

mögliche zusätzliche Komponenten:
Hauptsicherungsautomaten (SH-Schalter)
Sockelfüller
Hausanschlusskasten NH00/3

VNB-Genehmigung erforderlich

P : VNB-Teil, Plombierbar

e.dis Netz, WEMAG, Schleswig-Holstein-Netz u.a.



Maßstab

Aufbauplan

				Datum	Name	Artikelnr.: ZS341B.N1.24
			Bearbeiter	13.09.2022	P.Vitzthum	Dateiname: MP20028
13	46.0	15.09.21/08/2023	Geprüft	20.10.2025	GOMBOCP	Referenz zu Projekt:
14	52.0	11:14 13/02/2024	Norm			
Revision	Version	Datum	Name	Ursprung	Erstellt durch	P.Vitzthum
						1