Meß-/Wandlerschrank 630A

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012
konform zu VDE-AR-N 4105
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

Nach TAB 2012 AVACON AG sowie TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:
- 1xNH2-Doppellastschaltleiste 3x1polig schaltbar, V-Klemme 10-240mm² (Zugang NB)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form B mit Laschen 50x10x250 und Sicherungselement D01/10A 3polig
- 2xLasttrennschalter T6D 3polig als Kuppelschalter
- 2xNH2-Sicherungslasttrennschalter 3polig, V-Klemme 10-240mm² (Abgang PV)
- Zählerschrank mit 4-feldriger Zählerwechselplatte mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB, Steuersicherung und TAE-Dose
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Vorsicherung
- Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:
Sockelfüllmaterial SFM 3

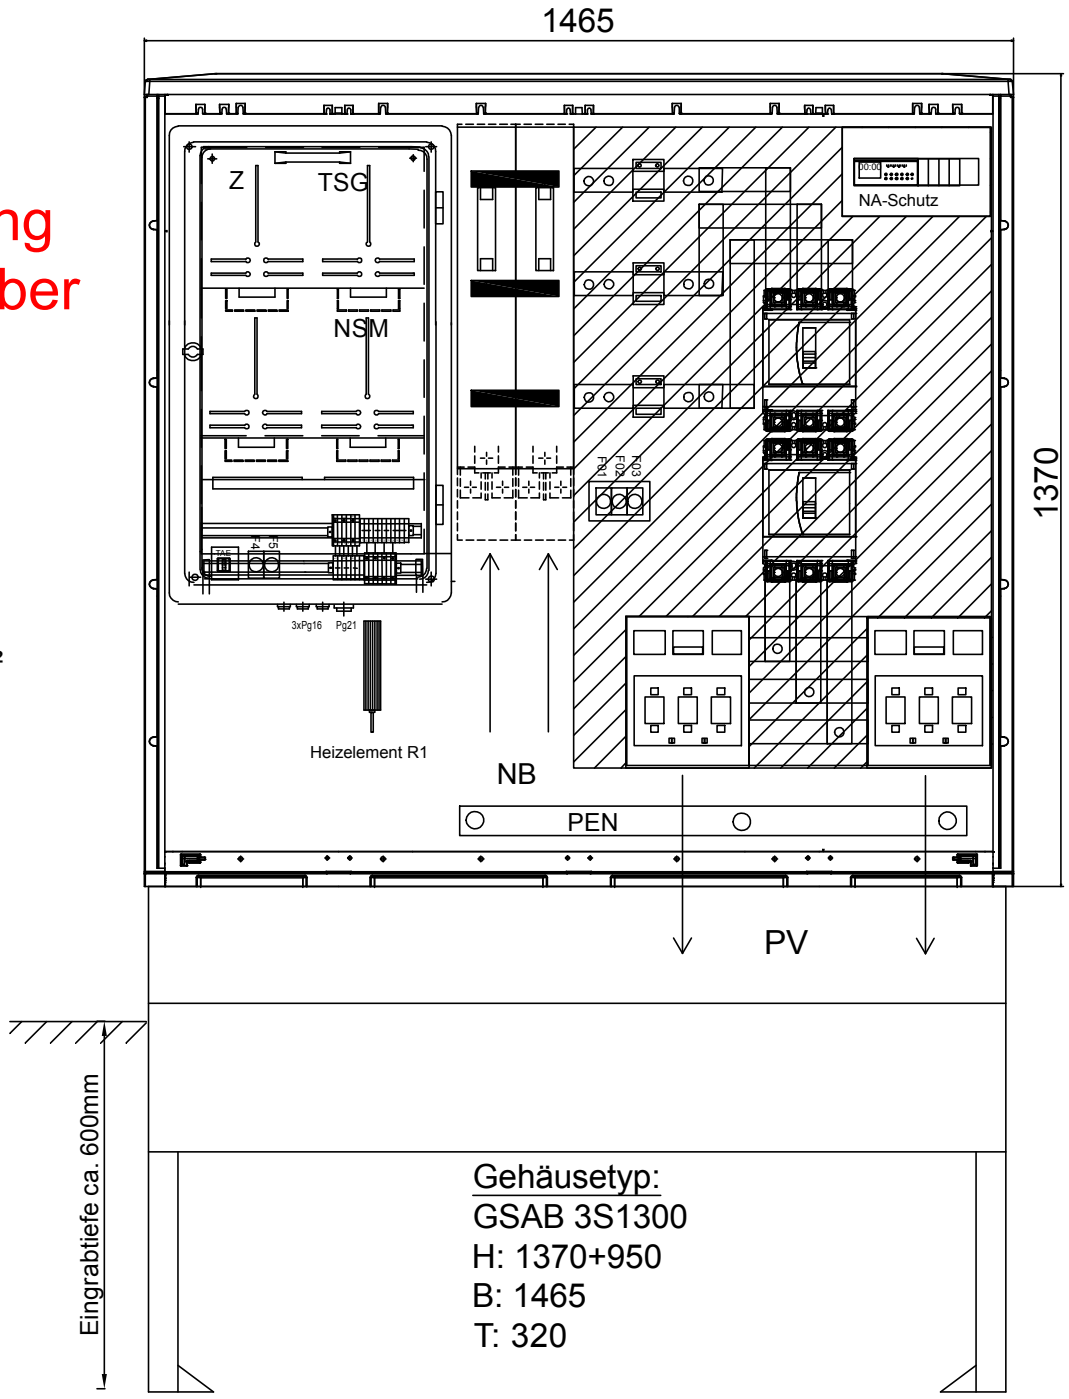

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	04.06.2015	Projekt:Wandlermessung		GSAB Elektrotechnik GmbH	
				Bearb.	M.Biermann	**Best.Nr:09.W630.AR-01**	Ang.-Nr.:		
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.