

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPR1A | **GTIN (EAN):** 4058352363997


**Produktbeschreibung:** SConSens,PIR-Sens,Es



SITECO ConnectSensor-Head PR1-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352363997

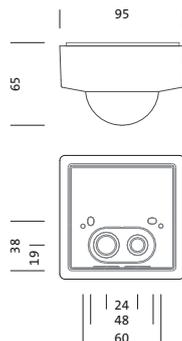

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPR1A | **GTIN (EAN):** 4058352363997

**Technische Detailbeschreibung:** SConSens,PIR-Sens,Es



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXSPR1A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, am Interface
- Montagehöhe: 2,5..5m

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

#### **Eingänge**

#### **1x PIR-Bewegungssensor**



- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: tangential max. 23x6m
- Möglichkeit: 5 Erfassungsebenen, 280 Schaltzonen
- Besonderheit: rechteckiger Erfassungsbereich

#### **1x Lichtsensor**

- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion

Bestell-Nr.: 59US1HXSPR1A | GTIN (EAN): 4058352363997

Maße: SConSens,PIR-Sens,Es

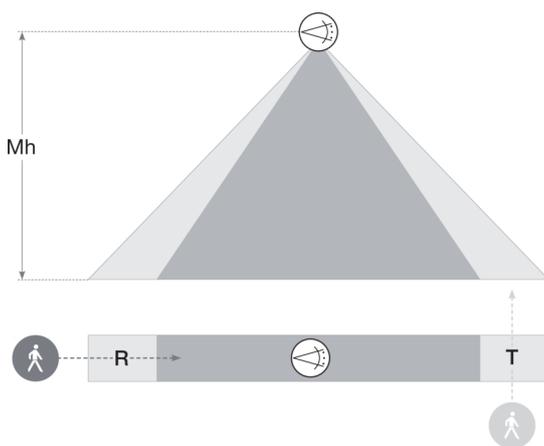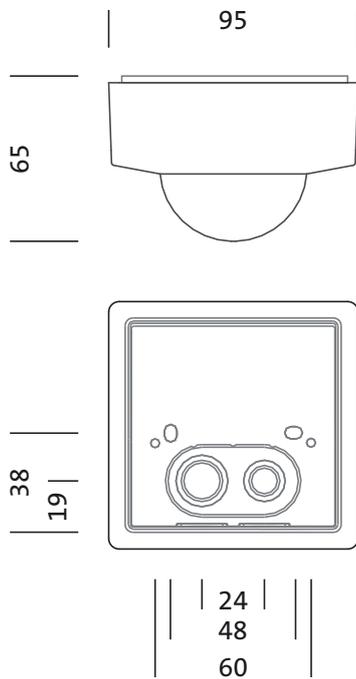

## Sensor Head PR1

$M_h$	R	T
2,5m	14 x 4m	20 x 4m
3,5m	14 x 4m	20 x 4m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
 Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -