


WS 300 Flat KBR

A - Lüftungsgerät WS 300 Flat
A1 - Elektronikeinschub
A2 - Steuerung KWL
B - Einfach-BDE RLS 1 WR
B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR
BT1 – Komfort-BDE RLS T1 WS
W1 - Anschlussleitung 230 V AC
W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS 1 WR, z. B. LIYY 6 x 0,34 mm²
W2 - Geschirmte Steuerleitung (bauseitig) Raumluftsteuerung RLS T1 WS, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²
W3 - Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sicherheitseinrichtung mit potentialfreiem Kontakt 12 V/2 A
W4 - 230 V Ausgang für Sicherheitseinrichtung (z.B. Sicherheitsdruckwächter für Feuerstätten)
W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister
W7 - Anschlussleitung Bypassmotor
W8 - Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sensoren
W9 - Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sensoren
S1 - Geräteschalter
M1 - Abluft-/Fortluftventilator
M2 - Außenluft-/Zuluftventilator
M3 - Bypassmotor
T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt (Außenluft)
T-FOL - Temperaturfühler Fortluft
T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft
S-ABL - Kombisensor Abluft
N - Netz
O - Option
ZUL - Zuluft
ABL - Abluft
H - Heizregister
K - Kontakt
S - Sensoren
D - Digital
F - Fühler
BY - Bypass
BYM - Bypassmotor

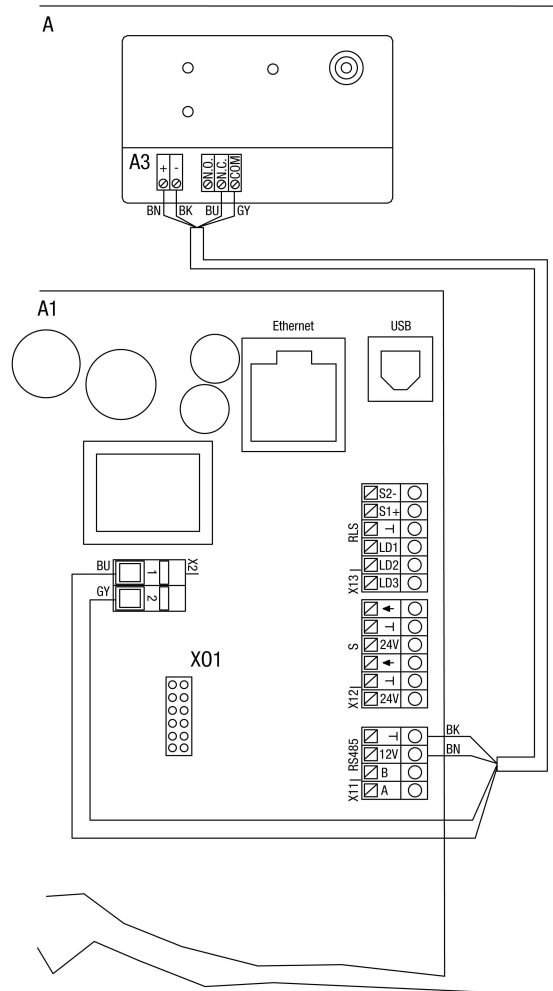

- A - Lüftungsgerät WS 300 Flat
- A1 - Elektronikeinschub
- A2 - Steuerung KWL
- GS - Schadgas-Sensor ams KombiALARM
- S - Sensoren
- A3 - 12V DC Ausgang